


| | | |
|---|-----|----|
| 1 | 住宅用 | 概要 |
|---|-----|----|

| 建物の概要 | | | |
|----------|------------|--------|----------------------|
| ■名 称 | スカイガーデン106 | ■面 積 | 42.34m ² |
| ■所 在 地 | 静岡県駿東郡長泉町 | ■気 積 | 104.25m ³ |
| ■気 象 条 件 | 静岡県/三島 | ■発 電 機 | なし |
| ■竣 工 月 | 2014年3月 | ■発 電 量 | 0kWh |
| ■構 造 | RC造 | ■太陽熱温水 | 無し |

ダブルクリックして画像を登録

1m²あたりの必要エネルギーの比較

▼グラフ1

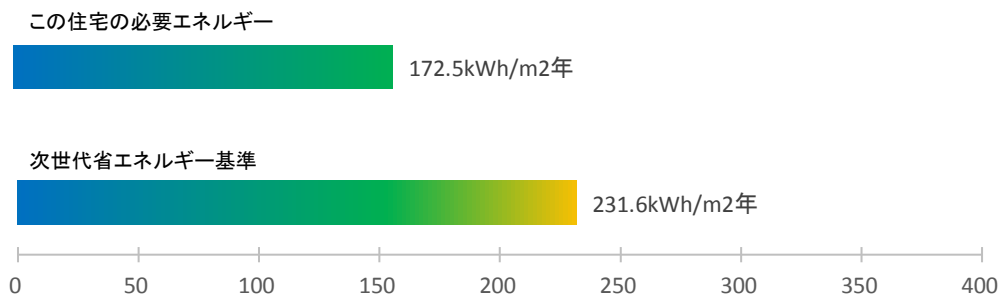


▼表1

| | 冷房 | 暖房 | 換気 | 給湯 | 照明 | 合計 |
|---------------------|------|-------|-----|-------|-----|---------------------------------|
| 必要エネルギー | 710 | 3,377 | 171 | 2,716 | 329 | 7,303 kWh年 |
| 1m ² あたり | 16.8 | 79.8 | 4.0 | 64.2 | 7.8 | 172.5 kWh/m²年 |

必要エネルギー・消費エネルギー・CO²排出量の比較

▼グラフ2

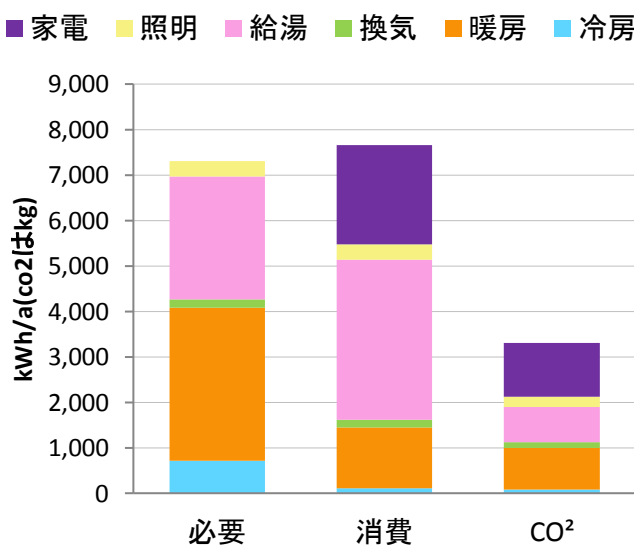

▼表2

| | 必要E | 消費E | CO ² |
|----------------------|-------|-------|---------------------|
| kWh/m ² 年 | 172.5 | 180.8 | 78.0 |
| MJ/m ² 年 | 621 | 651 | kg/m ² 年 |
| kWh/年 | 7,303 | 7,656 | 3,302 |
| GJ/年 | 26.3 | 27.6 | kg/年 |

▼表3

| | 設備名称 | 設置年月 |
|----|---------------|---------|
| 照明 | 白熱灯なし | 2014年3月 |
| 給湯 | ガス給湯機 | 2014年3月 |
| 換気 | ダクト式1種換気 | 2014年3月 |
| 暖房 | ルームエアコンディショナー | 2014年3月 |
| 冷房 | ルームエアコンディショナー | 2014年3月 |